

Referat af den ordinære generalforsamling

for Ullerød Vandværk a.m.b.a. afholdt på

Grundtvigs Højskole, Frederiksværksgade 147, 3400 Hillerød den 16. april 2026 kl. 19.00.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Det reviderede regnskab for 2025 til godkendelse.
4. Budget for 2026 og 2027 til godkendelse.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen – på valg er: Jens Estrup, Anne Mette Dahl Trap og Peter Thue Poulsen
Valg af suppleant
7. Valg af revisor – på valg er: Kappelskov Revision
8. Eventuelt.

Der var mødt 18 personer, inkl. bestyrelse og ansatte

Ad 1. Valg af dirigent

Formanden bød velkommen og foreslog Peter Følbæk til dirigent


Peter Følbæk blev valgt og konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt rettidigt

Ad .2 Formandens beretning:


Generalforsamling Ullerød Vandværk 16. april 2026

Bestyrelsens beretning 2025
ved formand Peter Jørgensen


Vandforsyning i Hillerød

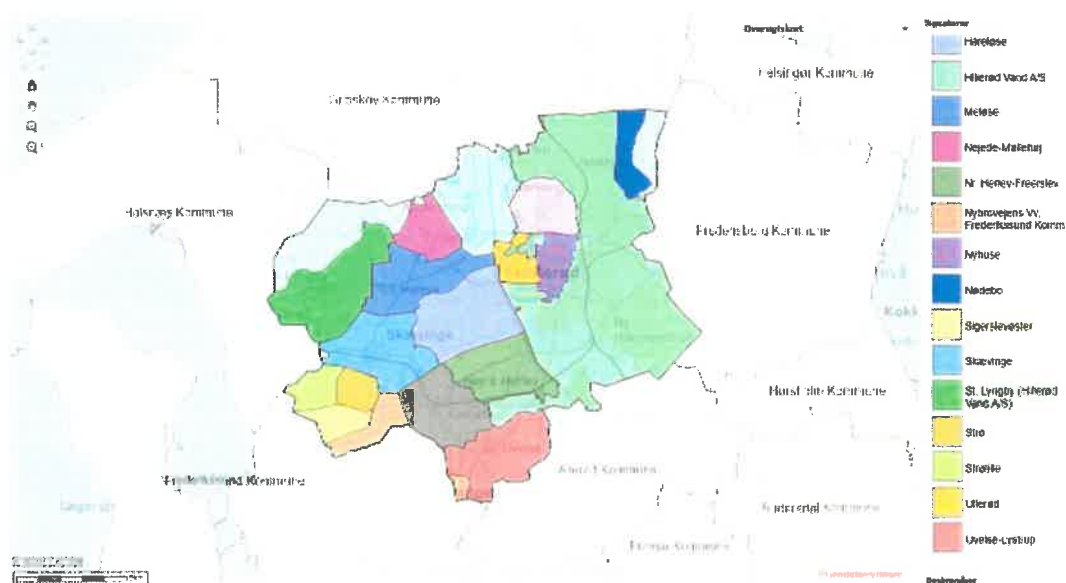


Forsyningsområde

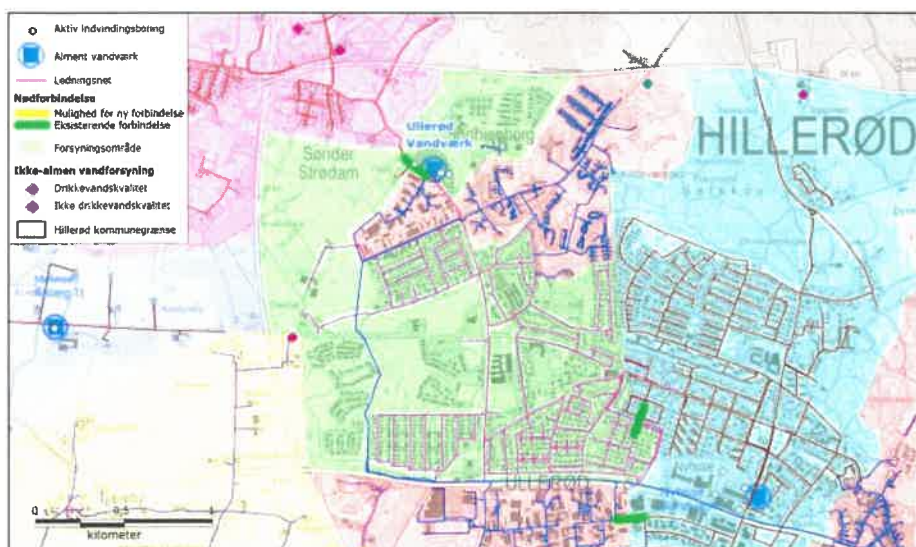

Forsyningsområde

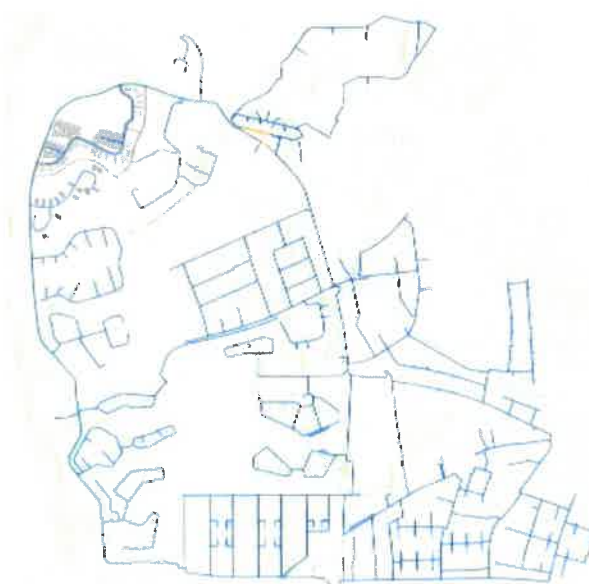


Violinbuen del 2

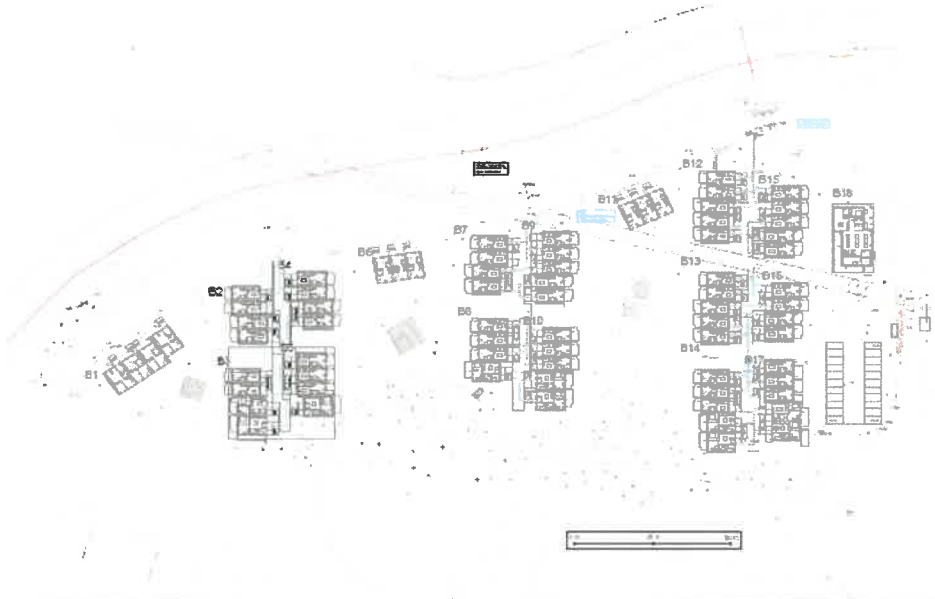

- 73 almennyttige boliger samt 1 fælleshus

Vandbehandling på vandværket

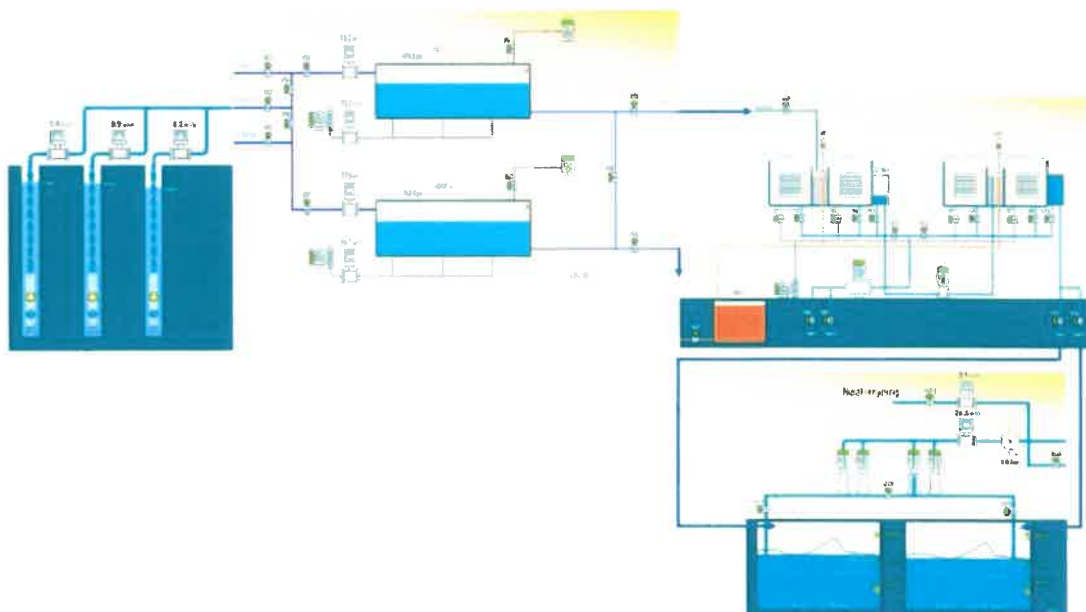

20. Februar 2025

ULLERØD VANDVÆRK 1. VIDE

5000 mennesker stod uden vand, og så begyndte 24 intense timer

Alt blev væk ved opstart på vagtstationen, fordi der skete en fejl i ledningen. Vi har set
Hillerød Vandværk på Facebook, at vandet blev afbrudt i Hillerød.



Her er billedet af de tre personer, der står på vandstationen. De er alle i mørke tøj og ser ud til at være medarbejdere. Billedet er taget af en kameramand.

© Hillerød Vandværk

Her er billedet af de tre personer, der står på vandstationen. De er alle i mørke tøj og ser ud til at være medarbejdere. Billedet er taget af en kameramand.

Et godt eksempel på, hvordan vandet blev afbrudt, er det billede, der viser, hvordan vandet blev afbrudt. Det er et billede af vandet, der er afbrudt, og det er et billede af vandet, der er afbrudt.

Her er billedet af de tre personer, der står på vandstationen. De er alle i mørke tøj og ser ud til at være medarbejdere. Billedet er taget af en kameramand.

- 5000 mennesker i Hillerød stod uden vand i 24 timer på grund af en teknisk fejl.
- Der blev i den 24 timer ledning afbrudt, og vandet blev afbrudt.
- Driftschef Thomas Skjold meddelte, at der var en fejl i vandet, og at vandet blev afbrudt.
- Skjold og medarbejdere blev påvirket, og vandet blev afbrudt.
- Vandværket arbejder på at få vandet på igen, og vandet blev afbrudt.

Her er billedet af de tre personer, der står på vandstationen. De er alle i mørke tøj og ser ud til at være medarbejdere. Billedet er taget af en kameramand.

Et billede af vandet, der er afbrudt, er et billede af vandet, der er afbrudt. Det er et billede af vandet, der er afbrudt, og det er et billede af vandet, der er afbrudt.

Her er billedet af de tre personer, der står på vandstationen. De er alle i mørke tøj og ser ud til at være medarbejdere. Billedet er taget af en kameramand.

Her er billedet af de tre personer, der står på vandstationen. De er alle i mørke tøj og ser ud til at være medarbejdere. Billedet er taget af en kameramand.

ULLERØD VANDVÆRK A.m.b.a.

7

Ledningsbruddet 20/2 2025

10 1. April 2025 Marts 2025

Skoleelever blev sendt hjem, men den største bekymring var plejehjemmene, da vandet forsvandt i Ullerød

Hillerød: Ullerød Vandværk fortæller nu om, hvad der skete, da tusinder af mennesker oplevede et døgn uden vand.

ULLERØD VANDVÆRK A.m.b.a.

8

Ledningsbruddet 20/2 2025

Sjællandske Nyheder

SN Nyhedsoverblik

Min forsider

Område ▾

Emne ▾

Podcast

Erlerv

Debat

Underholdning

HILLERØD KOMMUNE | NYHED

Vandværk har fundet lækage

ULLERØD VANDVÆRK A.m.b.a.

9

Hvad har optaget os i 2025

Indretning af frokost/
mødelokale og toilet

Udskiftning af
vandledning på Søbuen /
udbygning af
ledningsnettet
(Violinbuen del 1 (syd))

Stadig ansøgning til øget
vandindvindingsstilladelse

1 del af renovering af
hovedvandledningen
Tulstrupvej / bruddet

Færdigmonteret
Nødgeneratoren

Etablering af
målerbrønde på
ledningsnet

Lavet Forsyningsledning
samt målerbrønd Til
Harløse Vandværk til
Rønbjerg Alle


Monteret solceller på
Vandværk

Opgraderet Servere, IT
sikkerhed, SRO, NIS2

ULLERØD VANDVÆRK A.m.b.a.

10

Hvilke planer har vi i 2026

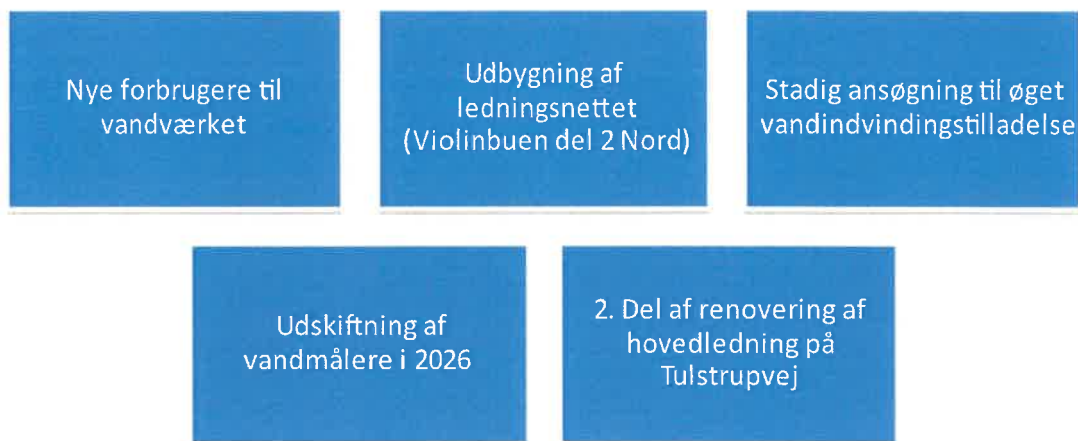

FORBRUGERNE

Vi bliver flere forbrugere


Nye forbrugere i Ullerød Nord

- 39 nye boliger i 2025 (*Albuen og Langbuen*)
- I 2026 forventes ca. 70 nye boliger (*Violinbuen*)

Med udgangen af 2025 har vandværket:

1.785 ejendomme med i alt 2.573 boligenheder tilsluttet.

Vandværket har kapacitet til at modtage de nye forbrugere

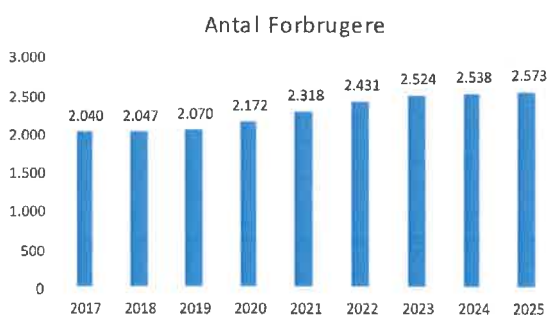

ULLERØD VANDVÆRK A.m.b.a.

13

Hvad sker når vandværket får nye forbrugere?

- Tilslutningsbidrag går til byggemodning af område med nye vandledninger
- Genbrug af regnvand hos forbrugerne giver et lavere vandforbrug
- Vanding af nye græsplæner kan mærkes om sommeren



ULLERØD VANDVÆRK A.m.b.a.

14

Medlemmer og vandforbrug

Forbrugere, der får vand fra vandværket:

- 1.702 parcelhuse
- 808 etageejendomme
- 33 industri/håndværk
- 10 institutioner
- 9 skoler

Gennemsnitlig vandforbrug hos parcelhusene er 91 m³ og 60 m³ hos etageejendomme.

VANDKVALITET OG FORBRUG

Overvågning af vandkvalitet

- Følger de lovpligtige målinger på vandværk og ledningsnet
- Vand hos udvalgte forbrugere testes
- Ingen forurening med miljøfarlige stoffer som PFAS og pesticider


Forbrugerne får rent vand– grænseværdierne er overholdt

ULLERØD VANDVÆRK A.m.b.a.

17

Vandforbrug

- Vandværket udpumpede 234.339 m³ til forbrugerne. Steget i forhold til 2024.
- Vandspildet var 3,56 % i 2025 .
- Købt 1527 m³ vand hos Hillerød Forsyning
- Solgt 454 m³ vand til Harløse Vandværk og nødforbindelse
- Vandværket har tilladelse til at indvinde 225.000 m³ grundvand.
- Søgt om indvindingstilladelse til 300.000 m³ grundvand.

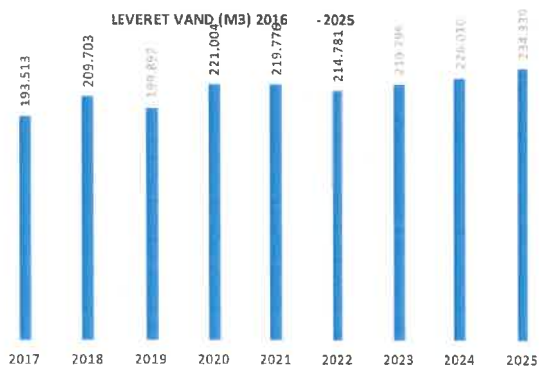

ULLERØD VANDVÆRK A.m.b.a.

18

ØKONOMI

ULLERØD VANDVÆRK A.m.b.a.

19

Pris for forbrugeren i 2025

- Nye forbrugere betaler for udvidelse af kapaciteten på vandværket via tilslutningsbidrag – kr. 38.075.
- Vandpris på kr. 10,00 (+ kr. 7,96 vandskat)
- Fast årligt bidrag på kr. 700,-

Vandværket har en god og sund økonomi og der er penge nok til forbedringer

Andre vandværkers priser:

	Fast bidrag	Vandbidrag	Vandskat	Vandpris
Nyhuse Vandværk	500,00	8,75	7,96	16,71
Hillerød Forsyning	871,65	10,99	7,96	18,95
Ullerød Vandværk	700,00	10,00	7,96	17,96

ULLERØD VANDVÆRK A.m.b.a.

20

Elforbrug og benchmark

Købt 185.340 kWh.

Solcelle produktion : 913 kWh

Elforbruget i 2025:

0,74 kWh pr. m³

Tilsvarende vandværker:
gennemsnit 0,59 kWh

Beluftning af vand er
meget energikrævende



ULLERØD VANDVÆRK A.m.b.a

21

FOKUS 2026

Hvad fokuserer vi på i 2026

- Udvide ledningsnettet i Ullerød Nord færdig 2027
- Udskifte utætte / gamle ledninger, og stophaner
- Skifte eksisterende målere ca. 310 stk.
- Driftsoptimering af beluftsanlæg (farmaanlæg)
- Skifte Hovedledning del 2 På Tulstrupvej fra Frederiksværksgade til Falkevej

Juletræ / tappehaner



Generator / strømsvigt



ULLERØD VANDVÆRK A.m.b.a.

25

Klima og natur



ULLERØD VANDVÆRK A.m.b.a.

26

Skovprojekt



ULLERØD VANDVÆRK A m.b.a.

27

Bestyrelsen og kontoret



5 bestyrelsesmøder i 2025

Tak til bestyrelsen for god og aktiv deltagelse i møderne, og tak til driftslederen for indsatsen.



Deltaget i:

- møder i "Foreningen af Vandværker i Hillerød"
- møder i "Grundvandssamarbejde i Hillerød"
- møder i "Vandværkskontoret i HillerødAmba"



Vision – Ullerød Vandværk

Ullerød Vandværk leverer
vand af høj kvalitet med høj
forsyningssikkerhed, på en
miljømæssig forsvarlig
måde

Tak for 2025



ULLERØD VANDVÆRK A.m.b.a.

Spørgsmål:

1. Hvornår er arbejdet på tulstrupvej færdigt? Thomas og Peter svarede primo juni

Ad. 3 Regnskab

Joan Eriksen fra vandværkskontoret fremlagde regnskabet, og bemærkede at regnskabet er godkendt af revisor, bestyrelse og vandværkskontoret.

Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen

Ad 4 Budget for 25 og 26

Peter Jørgensen fremlagde forslag til budget

Budget for 26 og 27 blev godkendt

Ad. 5 Indkomne forslag

Der var ikke indkommet nogle forslag inden for fristen.

Ad 6 Valg til bestyrelsen

Peter Thue Poulsen genopstiller til bestyrelsen

Jens Estrup genopstiller til bestyrelsen

Anne Mette Dahl Trap genopstiller til bestyrelsen

Henrik Følbæk indtræder i bestyrelsen, da Peter Jørgensen er fraflyttet vandværkets område

Kandidater præsenterede sig.

Alle kandidater valgtes uden modkandidater

Valg af suppleant:

Søren Duevang blev foreslået som suppleant

Søren Duevang blev valgt

Ad. 7 Valg af revisor

Kappelskov Revision blev genvalgt

Ad 8 Eventuelt

Kan vandværket køre uden internet? Svar: Ja det kan det, og det er afprøvet i forbindelse med strømsvigt, hvor generatoren også virkede

Er beredskabsplanen blevet testet? Svar: Ja det er den. Den bliver løbende taget op til revision

Peter Jørgensen takkede dirigenten for en god mødeledelse

Peter Thue Poulsen takkede Peter Jørgensen for mange års godt arbejde i vandværket



Referent:
Peter Thue Poulsen



Dirigent
Peter Følbæk